


Analyse de risque quantitative

Le problème

- Vous possédez ou exploitez une installation technique présentant un risque pour la population et/ou l'environnement.
- Vous ne savez pas si les risques principaux liés à vos activités sont jugés acceptables ou si des mesures doivent être prises pour les réduire.
- Vous êtes contraints par l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) ou pour des raisons d'assurances, de fournir des données quantitatives sur vos risques.
- Vous ne savez pas où résident les lacunes en fonction de vos risques et, par conséquent, à quel endroit investir en priorité.

La solution

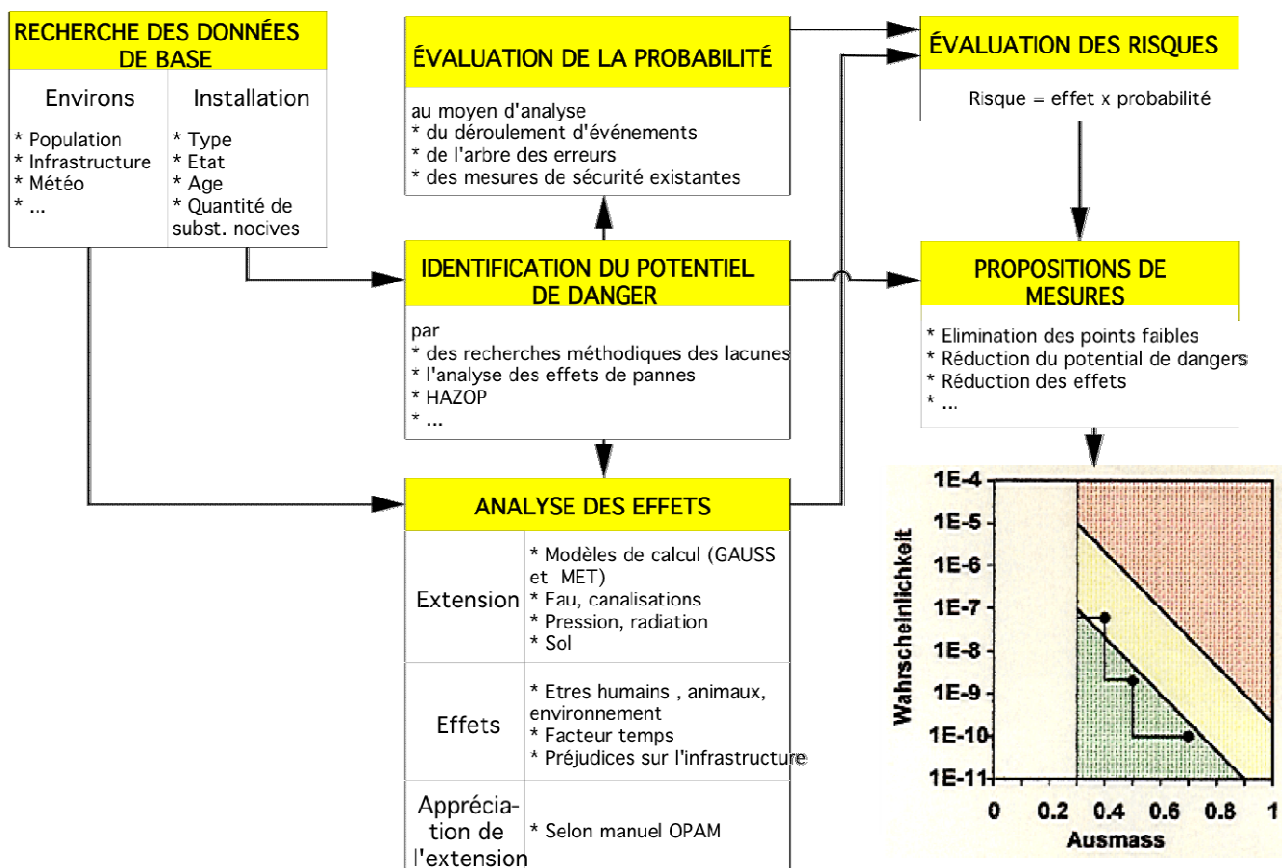

- Nous maîtrisons les méthodes de l'analyse quantitative des risques et vous fournissons une évaluation ciblée et quantifiée de vos risques.
- Nos analyses de risques satisfont les demandes des autorités et des instituts d'assurances.

Ihre Ansprechpartner

Dr. Jürg Liechti
 Ferdinand Glutz
 Aline Guillaume-Gentil
 Alexander Winkler

☎ + 41 (0)32 674 45 25
 ☎ + 41 (0)32 674 45 19
 ☎ + 41 (0)21 784 41 24
 ☎ + 41 (0)32 674 45 22

✉ juerg.liechti [ätt] neosys.ch
 ✉ ferdinand.glutz [ätt] neosys.ch
 ✉ aline.guillaume [ätt] neosys.ch
 ✉ alexander.winkler [ätt] neosys.ch

Références récentes

- Rapport succinct OPAM pour une entreprise pharmaceutique, 2009/2010
- Risikoanalyse für grenzüberschreitende Strassentransporte von Methylvinylketon, 2009
- Risikoanalyse für einen internationalen Gefahrguttransport von Methylvinylchlorid 2009
- Risikoanalyse für die Durchführung einer weiteren Risikosportart 2009
- Rapport succinct OPAM pour un dépôt pétrolier, 2008
- Analyse de risque pour une station de détente et de comptage de gaz, 2008
- Löschwasserkonzept und Kurzbericht nach Art. 5 StFV für ein Unternehmen der Schmiermittelin-
dustrie, 2008
- Risikoanalyse einer Konvertergasnutzung an Hubbalkenöfen im Walzwerk 2008/09
- Risikoanalyse für ein Logistikcenter mit grossem Düngemittellager, 2007
- Risikoanalyse für ein Altöllager mit Entsorgungslogistik und -prozessen, 2007
- Rapport succinct OPAM pour une entreprise de fabrication de peintures, 2006/2007
- Risikoanalyse für ein Düngerlager, 2001, 2004, 2007
- Risikoanalyse für 500 kg-Ammoniak-Fässer, 2006
- Analyse de risque d'une unité de stockage et mise à jour du rapport succinct OPAM, 2003/2010
- Risikoanalyse für die Durchführung von Risikosportarten, 2001

Ihre Ansprechpartner

Dr. Jürg Liechti
 Ferdinand Glutz
 Aline Guillaume-Gentil
 Alexander Winkler

☎ + 41 (0)32 674 45 25
 ☎ + 41 (0)32 674 45 19
 ☎ + 41 (0)21 784 41 24
 ☎ + 41 (0)32 674 45 22

✉ juerg.liechti [ätt] neosys.ch
 ✉ ferdinand.glutz [ätt] neosys.ch
 ✉ aline.guillaume [ätt] neosys.ch
 ✉ alexander.winkler [ätt] neosys.ch